


Notice d'installation

Panneau LED

Modèle No: PL-3840-01 / PL-3870-01 / PL-4220-01 / PL-4236-01
 PL-4240-01 / PL-4240-02 / PL-4340-01

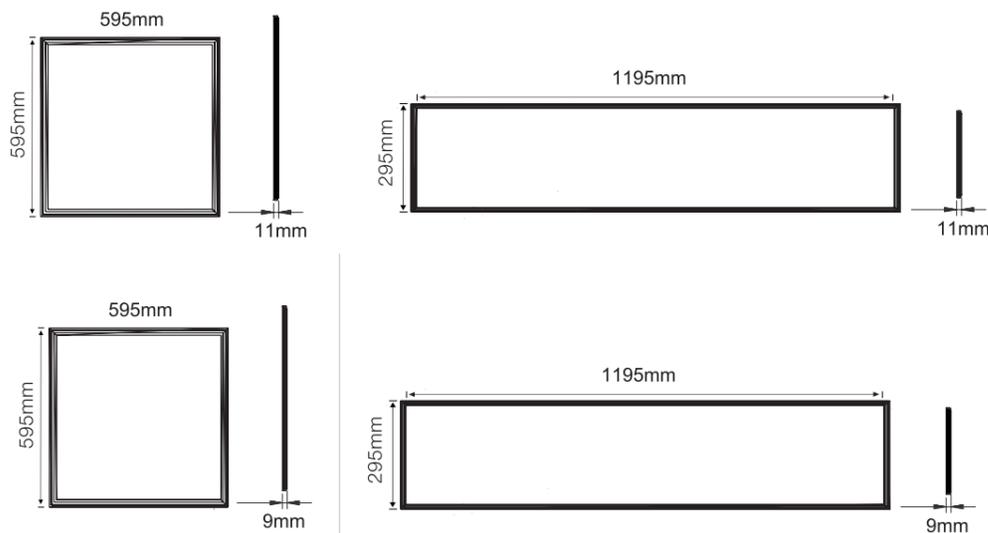


Avant d'incérer le panneau LED dans le faux plafond, vous devez assurer celui-ci. Relier le panneau LED au plafond à l'aide d'un câble. Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension et par une personne qualifiée. Conformément à la norme d'installation NF C.15100. Pour ce luminaire de classe II, la double isolation doit être respectée et maintenue en position par des moyens efficaces lors du raccordement des câbles de l'installation fixe.

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé. Avant que le luminaire ne soit connecté, il faut que l'isolation complémentaire, soit ajoutée au câble. Si le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque.


1. Ne pas regarder fixement la source lumineuse de la LED directement.
2. Pour utilisation intérieure uniquement.

Installation simplifiée : Introduire tout d'abord un coin du panneau puis la totalité du produit.


Attention : Assurez-vous que l'encastrement de l'installation soit à la bonne dimension.

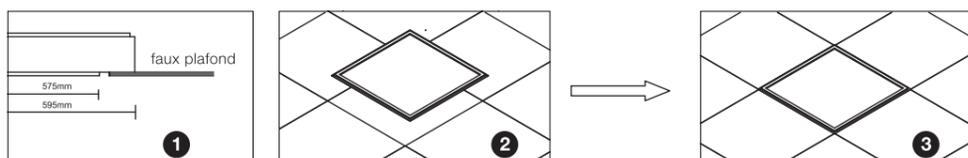

INSTALLATION FAUX PLAFOND

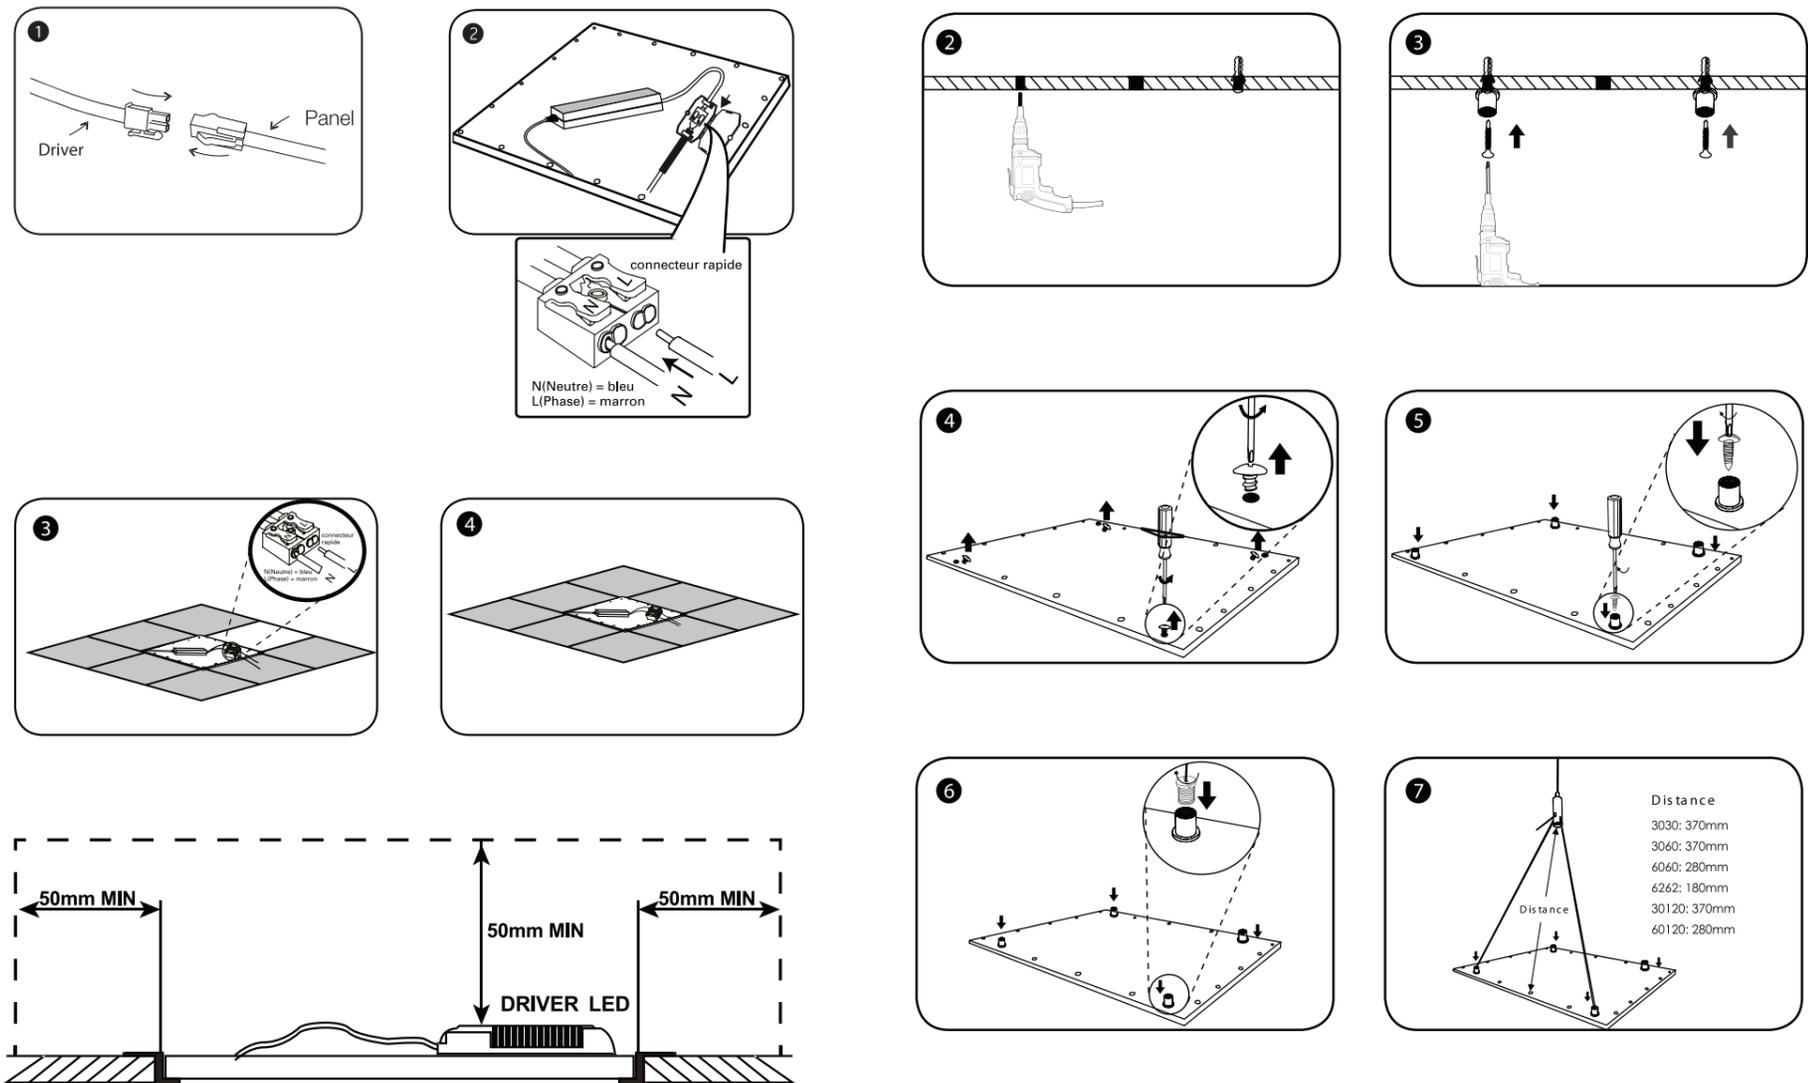



INSTALLATION EN SUSPENSION

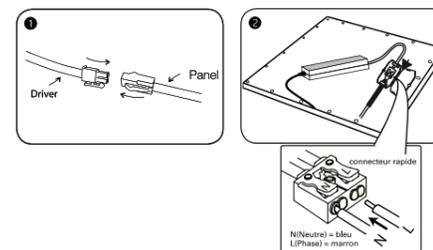

| Accessoires | 3030 | 3060 | 6060 | 6262 | 30120 | 60120 |
|-------------|------|------|------|------|-------|-------|
| | X 2 | X 2 | X 4 | X 4 | X 3 | X 3 |
| | X 2 | X 2 | X 4 | X 4 | X 3 | X 3 |
| | X 2 | X 2 | X 4 | X 4 | X 3 | X 3 |
| | X 2 | X 2 | X 4 | X 4 | X 3 | X 3 |
| | X 2 | X 2 | X 4 | X 4 | X 3 | X 3 |
| | X 2 | X 2 | X 4 | X 4 | X 3 | X 3 |


scotch double - face ou velcro

Outils nécessaire

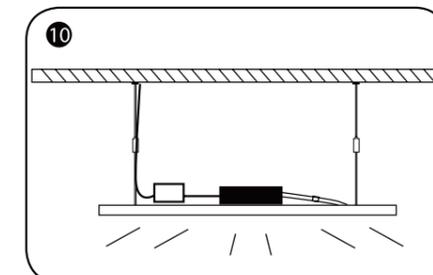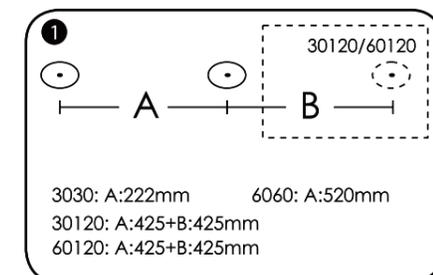


Dans ce type d'installation, pour des câbles d'alimentation, il est requis l'usage d'une double isolation, comme ceux H03VV-F 2 X 0.75mm².


INSTALLATION EN SAILLIE SUR MUR OU PLAFOND

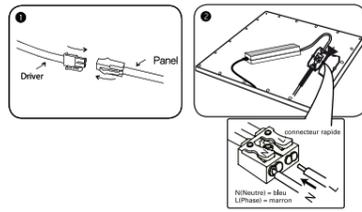

INSTALLATION AVEC CADRE

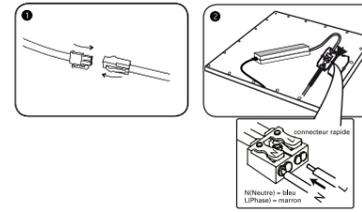


INSTALLATION EN ENCASTRE AVEC RAJOUT DE RESSORTS SPECIAUX

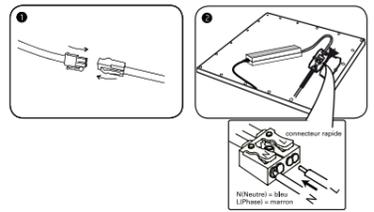


| Accessoires | 3030 | 3060 | 6060 | 6262 | 30120 | 60120 |
|--------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|
| cadre A | X 4 | | | | X 6 | |
| cadre B | X 4 | | | | X 6 | |
| vis | X 4 | | | | X 6 | |
| vis | X 4 | | | | X 6 | |
| vis | X 4 | | | | X 6 | |
| vis | X 4 | | | | X 6 | |
| scotch double - face ou velcro | | | | | | |

Outils nécessaires

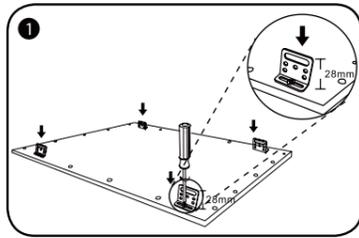

| Accessoires | 3030 | 3060 | 6060 | 6262 | 30120 | 60120 |
|-------------|------|------|------|------|-------|-------|
| Frame A | X 2 | | | | X 2 | |
| Frame B | X 2 | | | | X 2 | |
| vis | X 8 | | | | X 8 | |
| vis | X 4 | | | | X 6 | |

Outils nécessaires

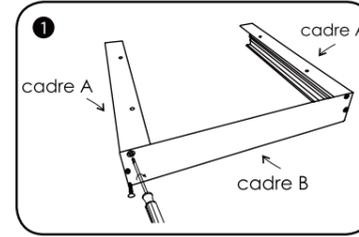

| Accessoires | 3030 | 3060 | 6060 | 6262 | 30120 | 60120 |
|-------------|------|------|------|------|-------|-------|
| vis | | X 4 | | | X 6 | |

Outils nécessaires

